



トステム株式会社

# 排気型計画換気システム けいざい君 換気ユニット用フィルター


## 取扱い説明書

### ■お施主さまへのお願い


- 換気ユニット用フィルターは、2カ月に1度を目安に掃除をしてください。
- ・住み始めて2カ月間は、2週間に1度を目安に掃除をしてください。

### ■換気ユニット用フィルターの取付け手順


- ①換気ユニットのメンテナンスカバーを押し戻して、カバーを開きます。(図-1)
- ②古いフィルター(左右2枚装着)を取り外し、新しいフィルターを取り付けます。(図-2)
- ※フィルターに左右の区別はありません。(左右とも同じものです)
- ③メンテナンスカバーの中央を押して、元に戻します。(図-3)

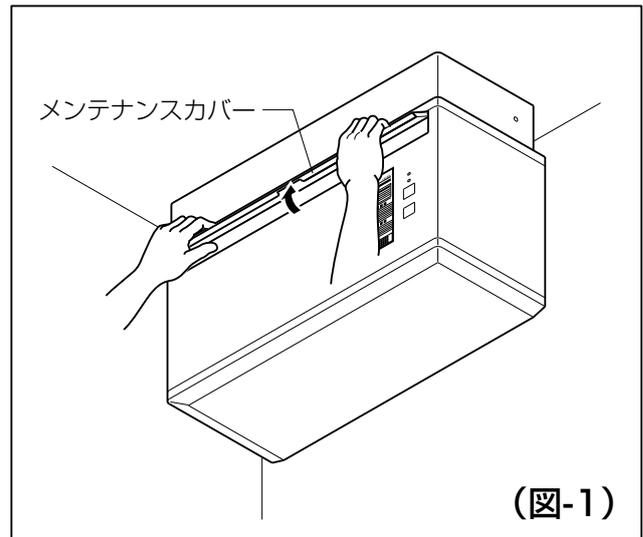

(図-1)

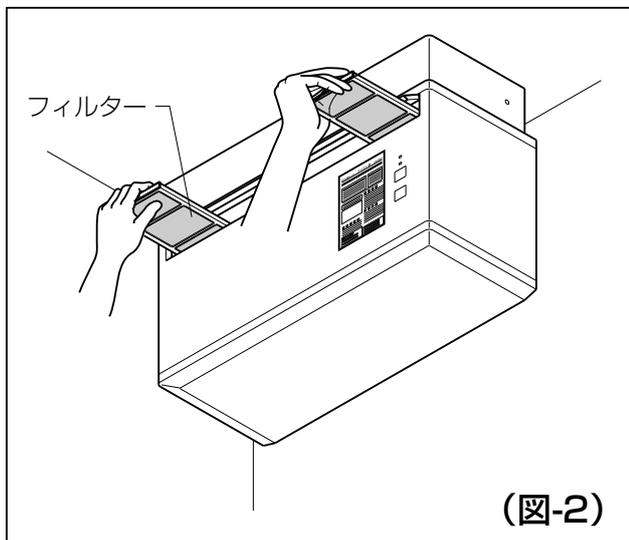

(図-2)

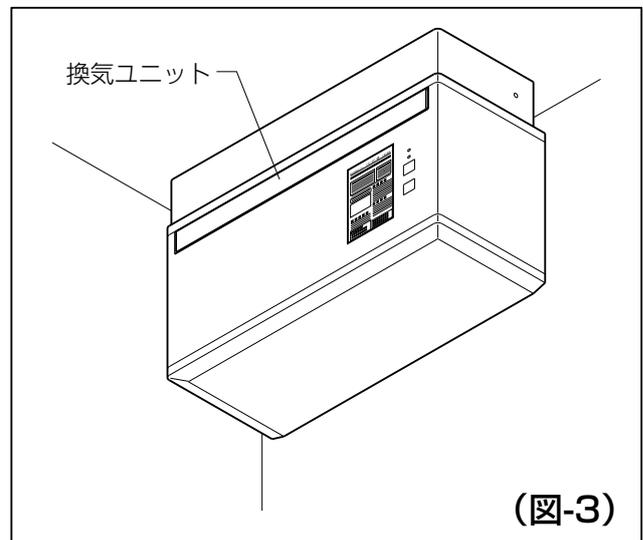

(図-3)

### ■(参考)換気ユニット用フィルターの清掃方法

- ①掃除機などでホコリを取り除きます。  
※左右のフィルターで汚れ具合が異なる場合がありますが異常ではありません。
- ②水又は、中性洗剤をうすめた水で手洗いをしてください。(図-4)
- ※中性洗剤を使用した場合は、水でよくすすいでください。
- ③フィルターをよく乾燥させてください。

